


# HELUZ UNI 30

## POUŽITÍ

Cihly zděné na obyčejnou maltu určené pro chráněné zdivo obvodových stěn s dodatečnou tepelnou izolací a pro vnitřní nosné i nenosné stěny.

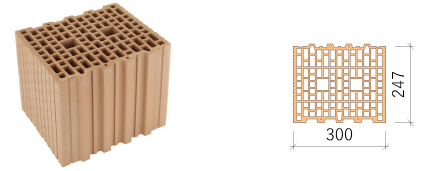

## VÝROBKOVÉ VLASTNOSTI

	Hevlín II.
Výrobní závod	12,5
Průměrná pevnost v tlaku (MPa)	0,159
$\lambda_{10, \text{dry, unit}}$ (W/(m.K))	247 x 300 x 238
Rozměry d x š x v (mm)	A1
Třída reakce na oheň	710
Objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )	12,5
Hmotnost průměrná inf. (kg)	Ne
Doplňkové cihly výroba (ano/ne)	

## VLASTNOSTI ZDIVA NA MALTU

	LM5	M5	M10
Spotřeba cihel na 1 m <sup>2</sup> (ks)	16	16	16
Spotřeba cihel na 1 m <sup>3</sup> (ks)	53,3	53,3	53,3
Spotřeba malty (kg/m <sup>2</sup> )	17,5	48,7	48,7

## TEPELNÁ TECHNIKA

	NPD	0,203	0,203
$\lambda_{\text{design, mas}}$ (W/(m.K))	NPD	0,61	0,61
$U_{\text{design, mas}}$ (W/(m <sup>2</sup> .K)) bez vlivu omítek	NPD	0,59	0,59
$U_{\text{design, mas}}$ (W/(m <sup>2</sup> .K)) včetně omítek	NPD	0,56	0,56
$U_{\text{dry, mas}}$ (W/(m <sup>2</sup> .K)) včetně omítek	5/10	5/10	5/10
Faktor difuzního odporu $\mu$ (-)	1,0	1,0	1,0
Měrná tepelná kapacita c (kJ/(kg.K))			

## POŽÁRNÍ ODOLNOST

	REI 120 DP1	REI 120 DP1	REI 120 DP1
Stěna oboustranně omítnutá	1,0	1,0	1,0
Stupeň využití stěny $\alpha$			

## STATIKA

	295	295	295
Plošná hmotnost zdiva vč. omítek (kg/m <sup>2</sup> )	2	2	2
Skupina zdících prvků	12,5	12,5	12,5
Pevnost zdícího prvku (MPa)	2,6	4,6	5,7
Pevnost zdiva v tlaku $f_k$ (MPa)	1000	1000	1000
Součinitel modulu pružnosti $K_E$	0,15	0,2	0,3
Pevnost zdiva ve smyku $f_{vk0}$ (MPa)			

## ZVUKOVÁ IZOLACE

	51	52	52
Lab. vzduchová neprůzvučnost $R_w$ (dB)	informativní	informativní	informativní
Hodnota změřená/informativní	NPD	NPD	NPD
Plošná hmotnost zdiva vč. omítek (kg/m <sup>2</sup> )	NPD	NPD	NPD
OH malty min. (kg/m <sup>3</sup> )	NPD	NPD	NPD
OH omítek min. (kg/m <sup>3</sup> )	2x15	2x15	2x15
Tloušťka omítek (mm)			

**Obecné informace:** Vlastnosti zdiva jsou podmíněny kombinací zdícího prvku, malty a povrchové úpravy. Proto je potřeba dodržovat zásady pro navrhování a provádění konstrukcí v souladu s podklady společnosti HELUZ a obecnými předpisy a technickými normami. Podrobnější a aktuální informace jsou uvedeny na selektorkonstrukci.heluz.cz, které mají vždy přednost před technickým listem. Technický list uvádí souhrn vybraných vlastností výrobku a konstrukcí, který slouží pro základní informace k navrhování konstrukcí. Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno jinak vychází se z uvedených evropských harmonizovaných norem a s jejich lokalizací pro Českou republiku..

**Výrobní vlastnosti** jsou uvedeny podle harmonizované normy EN 771-1:2011+A1:2015. Všechny deklarované parametry výrobku jsou uvedeny v prohlášení o vlastnostech.

**Vlastnosti zdiva na maltu** jsou uvedeny pro vybrané typy malt v jednotlivých sloupcích. Spotřeby malt odpovídají provádění zdiva v souladu s technologickým předpisem - Příručka HELUZ pro provádění.

**Tepelná technika.** Hodnoty jsou uváděny v souladu s EN 1745.  $\lambda_{\text{design, mas}}$  a  $U_{\text{design, mas}}$  odpovídají návrhovým hodnotám. Omítky jsou uvažovány při vnější tepelněizolační omítkě s  $\lambda = 0,11$  W/m.K tl. 40 mm a při vnitřní omítkě s  $\lambda = 0,88$  W/m.K tl. 10 mm. Odpor přestupu tepla na vnější straně  $R_{se} = 0,04$  m<sup>2</sup>.K/W a na vnitřní straně  $R_{si} = 0,13$  m<sup>2</sup>.K/W.  $U_{\text{dry, mas}}$  uvádí hodnoty omítnutého zdiva v suchém stavu cihel a malty.


**Požární odolnost** je uvedena pro oboustranně omítnuté stěny. Pro malty HELUZ SBC a HELUZ SB jsou hodnoty uvedeny podle s EN 1996-1-2, příloha B či na základě výsledků zkoušek. Pro malty HELUZ Pěna (PU) a HELUZ SIDI jsou určeny na základě výsledků zkoušek a expertního posouzení PAVUS a.s.

**Statika.** Skupina zdících prvků je uvedena podle EN 1996-1-1. Mechanické vlastnosti zdiva vycházejí z výpočtů podle EN 1996-1-1 a z výsledků zkoušek. Pro malty HELUZ Pěna (PU) a HELUZ SIDI jsou určeny na základě výsledků zkoušek.


**Zvuková izolace.** Hodnoty  $R_w$  jsou určeny buď na základě měření stěny v akreditované laboratoři při uvedeném materiálovém složení stěny a plošné hmotnosti zdiva. Informativní hodnoty odpovídají kvalifikovanému odhadu z výsledků zkoušek obdobného typu cihel a materiálového složení konstrukce.

## VAZBY ROHU A OSTĚNÍ


- VAZBA ROHU, 1. ŘADA ZDIVA




- VAZBA ROHU, 2. ŘADA ZDIVA



- VAZBA U OKENNÍHO OSTĚNÍ, 1. ŘADA ZDIVA



- VAZBA U OKENNÍHO OSTĚNÍ, 2. ŘADA ZDIVA



- DO OSTĚNÍ NIKDY NEVKLÁDAT CIHLU ŘEZANOU STRANOU